ケーブル貫通部防火措置キット
ロクマル® 丸穴キット

●国土交通大臣認定
PS060WL-0293（0051）〔壁・中空壁〕
PS060FL-0050　　〔床・丸穴貫通〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは
弊社技術窓口までお問い合わせください。

■特　長
●耐火ブロックを開口に詰めるだけの簡単施工です。
●軽量で運搬が容易です。
●人体に有害なアスベスト繊維を含んでいません。
●公益社団法人ロングライフビル推進協会（BELCA）の「優良補修・改修工法等評価事業」において、優良補修・改修工法として「施工性が優れている」との評価を取得しています。

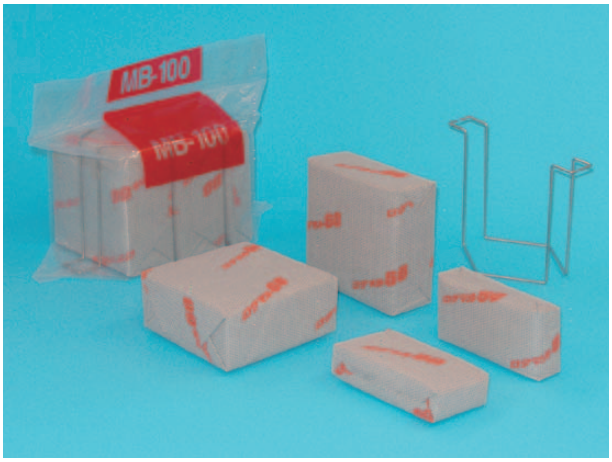

■構造部材

単位：mm

耐火ブロック（SS）
50×100×25


耐火ブロック（S）
100×100×25

耐火ブロック（M）
100×100×50


耐火ブロック（L）
200×100×50


支え金具
鋼製、φ2mm

※開口サイズによっては使用しないブロックもあります。

■品番および構成材料

	品　番	適合開口径（mm）	ボイド管呼び径（mm）	構成材料					適用ケーブルサイズ※		最大ケーブル占積率	販売単位（組）	メーカー希望小売価格（円/組）
				耐火ブロック（個）				支え金具	壁工法（mm²）	床工法（mm²）			
				SS	S	M	L						
★	MB-50	55以下	50	2	—	—	—	1	60以下	38以下	壁工法：31％ 床工法：23％	1	1,700
★	MB-75	80以下	75	3	1	—	—		150以下	100以下			2,600
★	MB-100	110以下	100	2	—	2	—		325以下	200以下			3,000
★	MB-125	135以下	125	2	—	1	1	2	325以下	250以下			3,900
★	MB-150	160以下	150	1	2	2	1		325以下	250以下			4,300

●上記部材の他に取扱説明書とラベル請求書が付いています。
※CVTの場合

■施工上の注意事項
●耐火ブロックは、分解・切断せずにそのままご使用ください。また、破損したブロックは使用しないでください。
●耐火ブロックを詰めるときはブロックの方向に注意し、充填厚が100mmとなるように詰めてください。
●耐火ブロックは、基本的には梱包されている全数を充填するようにしてください。充填が不十分な場合、防火性能に影響するような隙間を生ずる場合があります。
●電線管、バスダクト、金属ダクト貫通部の施工については認定範囲外になります。使用に関しては所轄の関係省庁にお問い合わせください。
●消防法に関連する令8区画・共住区画部分で運用されている（財）日本消防設備安全センター評定は取得しておりません。
●防水機能はありません。直接、雨水などがかかったり常に高湿度となるような場所には使用しないでください。必要な場合は、別途防水処理・撥水処理を行ってください。
●仕上がり外観を重視するような場所では、本キット品の施工後、必要に応じて化粧板などを使用してください。
●ケーブル支持機能はありません。別途設置してください。